

Утверждаю:

Директор

ООО «Водоканал»

А.А.Рудинский

20 19 г.



Отчет

о качестве питьевой воды  
коммунального водопровода  
ООО «Водоканал»

за « IV » квартал 20 19 г.

Виды показателей

Микробиологические	Обобщенные		Химические		Радиологические										
	Всего (анализов)	Из них не соответствует вует СанПин 2.1.4.10. 74-01	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствует СанПин 2.1.4.10. 74-01	% нестандартных анализов									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
г. Динская сего	167	2	1,2	167	1	0,5	21	4	19	117	4	3,4	14	15	16
сточник доснабжения	20	-	-	20	1	5	20	4	20	20	-	-	-	-	-
сред. осуплением в еть в	51	-	-	51	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
аспределитель ой сети	96	2	2	96	-	-	-	-	-	96	4	4,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>ос. краинский сего</u>	13	-	-	13	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-
<u>сточник одоснабжения</u>	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<u>аспределитель ой сети</u>	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>Иервореченское сего</u>	13	-	-	13	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
<u>сточник одоснабжения</u>	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<u>аспределитель ой сети</u>	12	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<u>Итого:</u>	193	2	1	193	1	0,5	23	4	17	143	4	2,8	-	-	-

Главный инженер  Подкoryтова Л.В.  
 Начальник участка водоснабжения  Неруцкий В.И.  
 Начальник лаборатории производственного контроля  Михайлова М.В.

ИМЕЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ:

- Арт. св н А 81-83 - 7, 5 м
- " " " 765-А - 7, 2 м
- " " " 365-А - 7, 4 м
- " " " 223-А - 7, 2 м

ИМЕЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ - Арт. св н 285-А - 4  
 ... .. 21.

Утверждаю:

Директор



А.А.Рудинский  
20.19.19 г.

Отчет  
о качестве питьевой воды  
коммунального водопровода  
ООО «Водоканал»

за « III » квартал 20 19 г.

Точка отбора проб	Виды показателей														
	Микробиологические			Органолептические			Обобщенные			Химические			Радиологические		
	Всего (анализов)	Из них соответствующих СанПиН 2.1.4.1.074-01	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них соответствует СанПиН 2.1.4.1.074-01	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них соответствует СанПиН 2.1.4.1.074-01	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них соответствует СанПиН 2.1.4.1.074-01	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них соответствует СанПиН 2.1.4.1.074-01	% не стандартных анализов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ст. Динская всего	167	6	3,6	167	2	1,1	21	-	-	113	-	-	20	-	-
источник водоснабжения	20	-	-	20	1	5	20	-	-	20	-	-	20	-	-
перед поступлением в сеть в	55	-	-	55	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Распределитель ной сети	92	6	6,5	92	1	1	-	-	-	92	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>ос.</u>																
<u>краинский</u>																
<u>сего</u>		13	-	-	13	-	-	1	-	-	13	-	-	1	-	-
<u>сточник</u>		1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
<u>доснабжения</u>		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>аспределитель</u>																
<u>ой сети</u>																
<u>Иервореченское</u>																
<u>сего</u>		13	-	-	13	-	-	1	-	-	13	-	-	2	-	-
<u>сточник</u>		1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
<u>доснабжения</u>		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>аспределитель</u>		193	6	3,1	193	2	1	23	-	-	139	-	-	23	-	-
<u>ой сети</u>																
<u>Итого:</u>																

Главный инженер

Начальник участка водоснабжения

Начальник лаборатории производственного контроля

Подкорытова Л.В.

Нереуцкий В.И.

Михайлова М.В.

Арт. с/в н 265 д  
уфр нмос тв 30°

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Водоканал»

Рудинский А.А.

2019 г.

Отчет

о качестве питьевой воды

коммунального водопровода

ООО «Водоканал»

за «II» квартала 20 19 г.



Виды показателей


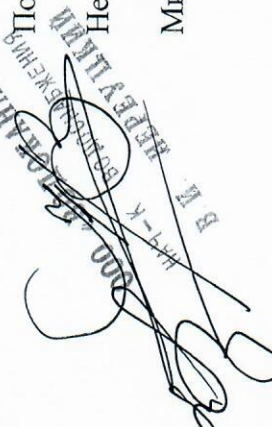
Точка отбора проб	Микробиологические			Органолептические			Обобщенные			Химические			Радиологические		
	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствует	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствует	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствует	% не стандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствует	% не стандартных анализов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>ст. Динская</u> <u>всего</u>	161	4	2,5	161	-	-	62	5	8	161	-	-	-	-	-
<u>источник</u> <u>водоснабжения</u>	19	-	-	19	-	-	19	5	26	19	-	-	-	-	-
<u>перед</u> <u>поступлением в</u> <u>сеть в</u>	43	-	-	43	-	-	43	-	-	43	-	-	-	-	-
<u>Распределитель</u> <u>ной сети</u>	99	4	4	99	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
пос. Украинский всего	25	-	-	25	-	-	1	-	-	25	-	-	-	-	-
источник водоснабжения	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Раецентритель ной сети	24	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
с. Первореченское всего	13	-	-	13	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-
источник водоснабжения	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Распределитель ной сети	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Итого:	199	4	2	199	-	-	64	5	7,8	199	-	-	-	-	-

Главный инженер

Начальник участка водоснабжения

Начальник лаборатории производственного контроля

  
 Подкорытова Л.В.  
  
 Нерещкий В.И.  
 Михайлова М.В.

Арм. ерв н 765 А  
 -4- н 81-83  
 -4- н 265 А  
 -4- н 223 А  
 -4- н 365 А  
 мс мков мс 72 омс  
 -4- 7 омс  
 -4- 73 омс  
 -4- 72 омс  
 -4- 71 омс



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
дос.																
<u>Украинский</u>																
<u>всего</u>	13	13	-	-	13	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-
<u>источник</u>																
<u>водоснабжения</u>	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<u>Распределитель</u>																
<u>ной сети</u>	12	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>с.</u>																
<u>Первореченское</u>																
<u>всего</u>	14	14	-	-	14	-	-	2	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>источник</u>																
<u>водоснабжения</u>	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
<u>Распределитель</u>																
<u>ной сети</u>	12	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>Итого:</u>	187	187	2	1,06	187	1	0,53	24	1	42	141	-	-	-	-	-

Главный инженер



Подкорыгова Л.В.

Начальник участка водоснабжения

Начальник лаборатории производственного контроля

Нереуцкий В.И.



Комлева Т.В.

Апр. с.п.в. № 81-83 - МАКМ КДЕ МБ - 7,80 мс